


POZNÁMKA:

ZÁKLADY JSOU TVOŘENY JEDNODUCHÝMI ZÁKLADOVÝMI PASY Z BETONU TŘÍDY C 16/20 S MOŽNOSTÍ PROLOŽENÍ OČIŠTĚNÝM LOMOVÝM KAMENEM MAX. Z 1/3. PODKLADNÍ BETON JE PAK Z BETONU C16/20 X0. ZÁKLADOVÁ SPÁRA U OBVODOVÝCH ZDÍ MUSÍ BÝT MIN. 100 cm POD TERÉNEM DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY. VEŠKERÉ ZÁKLADY MUSÍ BÝT ZALOŽENY DO ROSTLÉHO TERÉNU. NA ZÁKLADOVÉ PASY BUDE VYZDĚN POTŘEBNÝ POČET ŠARŮ ZE ŠALOVACÍCH TVÁRNIC. STAVEBNÍ DOZOR URČÍ NUTNOST ROUBENÍ DLE SOUDRŽNOSTI ZEMINY. POD PODKLADNÍ BETON BUDE ZHTNĚNA VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 16/32 V TLOUŠŤCE cca 250 mm. DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ULOŽENA ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn V KAŽDÉM ROHU, NA NIŽ BUDE NAPOJEN HROMOSVOD. NA STAVBĚ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY A TO PŘÍMO NA STAVBĚ PO CVIČNÉM POLOŽENÍ LEŽATÉ KANALIZACE - TYTO NEJSOU ZKOORDINOVÁNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. DO PODKLADNÍHO BETONU BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ S OKY 100x100 mm O PRŮMĚRU VÝZTUŽE 5 mm. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA. ZÁKLADOVOU SPÁRU SI NA STAVBĚ PŘEVZME OSOBNĚ STAVEBNÍ DOZOR PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A NÁSLEDNĚM OČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. VEŠKERÉ OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU OPATŘENY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM O TL. 50 mm. **PŘESNÉ VÝŠKOVÉ USAZENÍ ZÁKLADŮ RESPEKTIVĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ŘEŠENO NA MÍSTĚ PŘI STAVBĚ. SKUTEČNOST SE MŮŽE LIŠIT OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI!! PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA POSOUZENA STATIKEM!!!**

ÚHLOPŘÍČKY A ROZMĚRY PODKLADNÍHO BETONU:

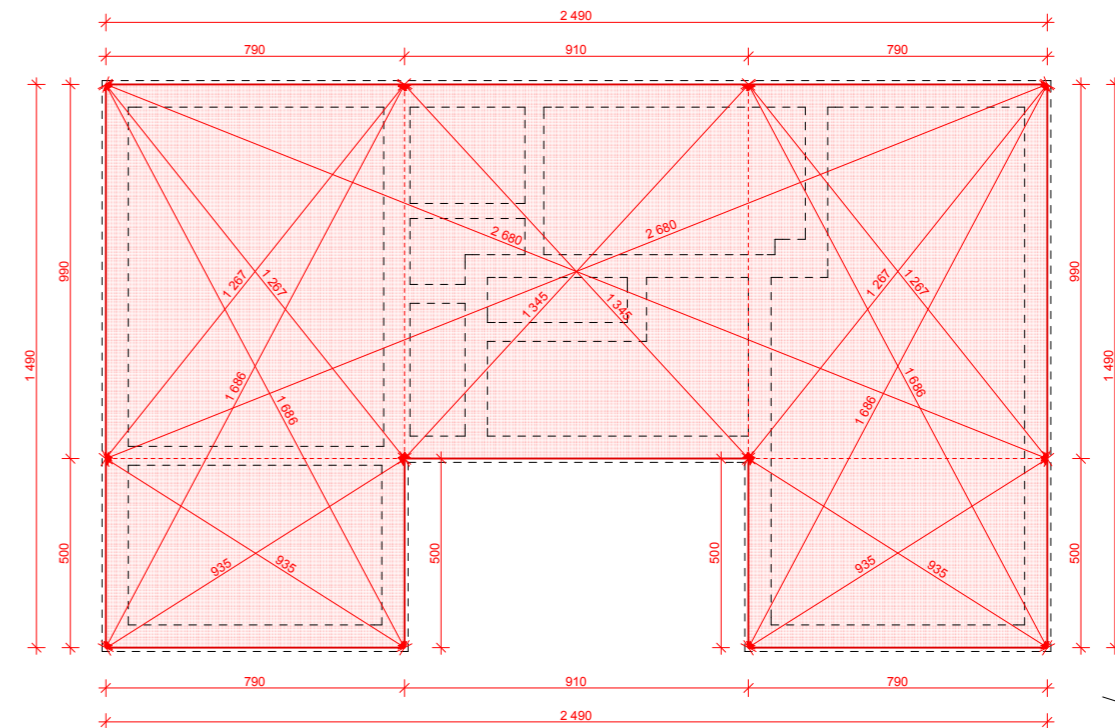

KÓTY JSOU UVÁDĚNY V CENTIMETRECH.

VYSVĚTLIVKY:

HRANA ŠALOVACÍ TVÁRNICE HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU

HRANA OBVODOVÉ ZDI XPS POLYSTYREN - 50 mm

- 0,330 - SPODNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU (HORNÍ HRANA ŠALOVACÍCH TVÁRNIC)
- 0,580 - HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADŮ (SPODNÍ HRANA ŠALOVACÍCH TVÁRNIC)
- 1,380 - ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY (DNO VÝKOPŮ)

vypracoval: Bc. Jakub Lacina	navrhl: Radek Máca	zodpovědný projektant: Radek Máca	paré:
investor: Obec Kostelní Radouň, č. p. 49, 378 42 Kostelní Radouň			ČÁST: D.1.1.
název akce: II. ETAPA - NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO OBJEKTU S BYDLENÍM			formát: 3xA4
místo: KÚ - Kostelní radouň, parc.č. - st. 27/1, 104/1, 104/3, 104/4 a 121			stupeň: DSS
obsah: VÝKRES ZÁKLADŮ			datum: 04.24
			č. arch.: měřítko: č.výkr.:
			1:100 b) 1